


# Algorithme diagnostique pour FIV chez tous les chats

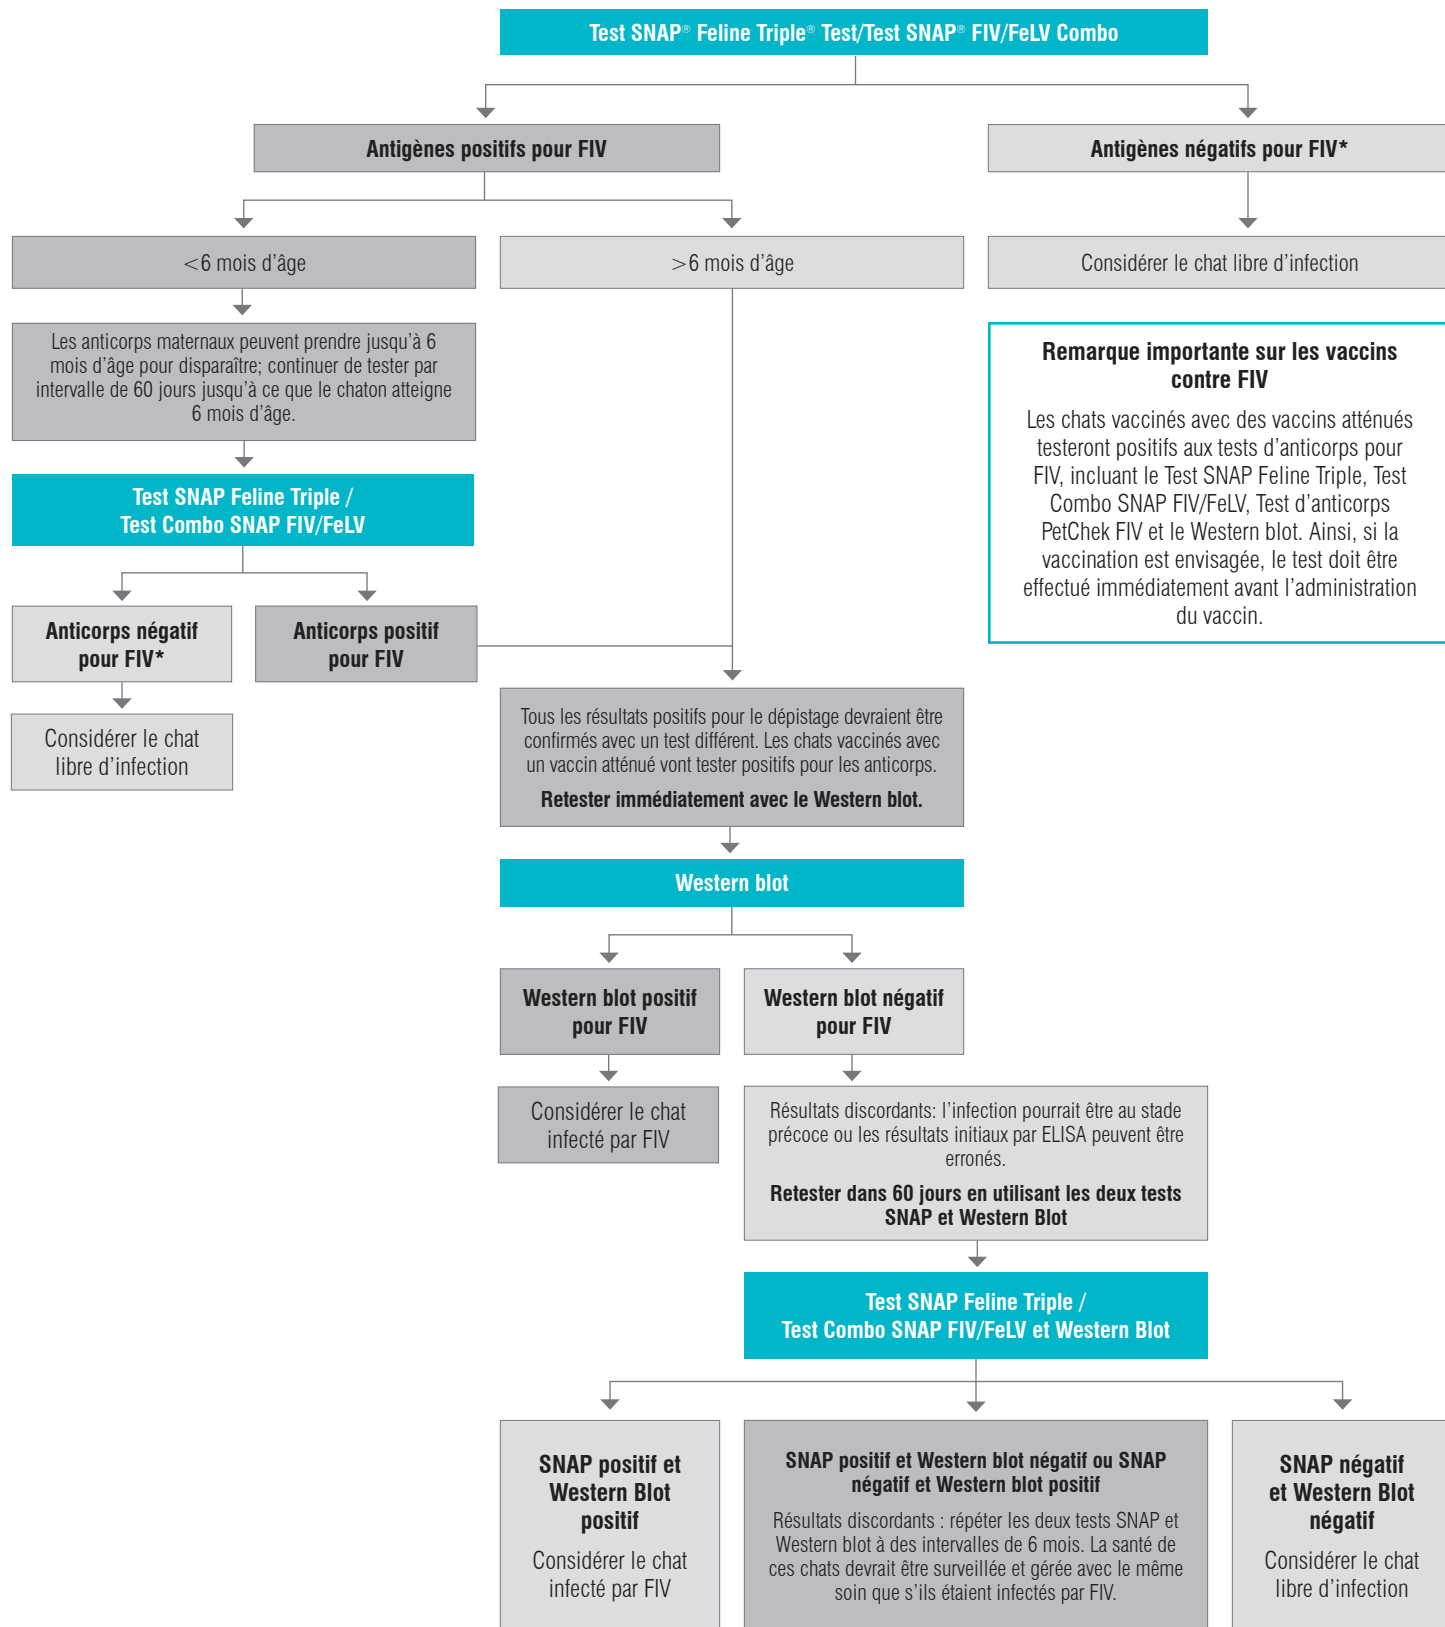

\*Les chats ayant des résultats négatifs devraient être retestés à un minimum de 60 jours après une exposition potentielle pour laisser les antigènes FIV atteindre des niveaux détectables.

1. Hartmann K. Clinical aspects of feline retroviruses: a review. *Viruses*. 2012;4(11):2684-710.

© 2016 IDEXX Laboratories, Inc. Tous droits réservés. • 09-81879-00

Toutes les marques ® ou MC sont la propriété des Laboratoires IDEXX inc. ou de ses compagnies affiliées aux États-Unis ou dans d'autres pays. La politique de confidentialité d'IDEXX peut être consultée à [idexx.ca/fr](http://idexx.ca/fr).